

Potilastiedot


Nimi

Ikä

Tyyppi:



Väri:



Pilarin väri:
(E-max -toissää)

Skaala: ☐ VITA

☐ Muu, mikä?

Työ

Vastaanotto

Työhön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

☐ Soitto p.

☐ Viesti / Whatsapp p.

☐ Sähköposti

Aikataulu

Pvm Klo Työvaihe

/

/

/

/

/

Lasku: ☐ Hammaslääkärille / vastaanotolle

☐ Potilaalle, ilmoita alla potilaan osoite ja henkilötunnus

Lähetämme:

☐ Jäljennös

☐ Malli(t)

☐ Purentaindeksi

☐ Implanttiosa(t)

Kuva, työn mukana


sähköpostissa

viestillä/whatsappilla

☐

☐

☐

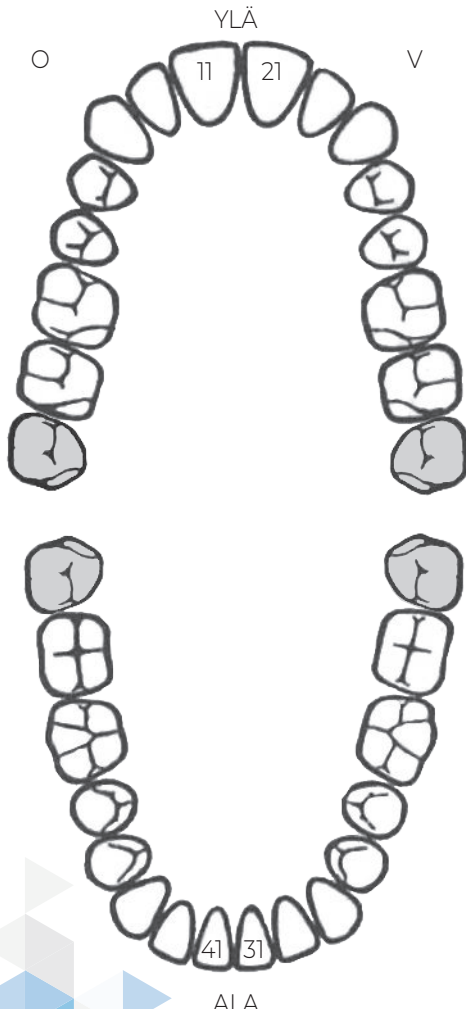

KIINTEÄ PROTETIIKKA

Metallokeramia

☐ CoCr

☐ Jalometalli

☐ Palladium

Kokokeramia

☐ Zirkonia
(runko + päällepolto)

☐ Monoliittinen zirkonia

☐ IPS E.max

Kokometalli

☐ Kulta

☐ CoCr

☐ Ei metallireunaa

☐ *Linguaalinen metallireuna

mm

☐ All-around metallireuna

mm

☐ 3/4 metallipurupinta

☐ Metallipurupinta

*vakio

Mikäli purennassa ei ole tarpeeksi tilaa:

☐ Ota yhteyttä

☐ Hio vastapurijasta

☐ Metallipurupinta

☐ Hio pilarista

INTERDENTAALIVÄLIT *vakio



Reilusti auki



Normaali



Kiinni

IMPLANTIT

Rakenne

☐ Ruuvattava

☐ Sementoitava

Tarvittavat implanttiosat tilaa:

☐ Hammaslääkäri

☐ InteraDent

Tuotemerkki

Tyyppi

Halkaisija

PURENTAKISKOT

☐ Kova kisko

☐ Kova kisko pehmeällä sisäpinnalla

Muu:

Purenta: ☐ Indeksien mukaan

☐ Korotus artikulaattorissa

PURENTAKONTAKTI *vakio



Kova



Kevyt



Auki

VÄLIOSA *vakio



Välisat radeerataan



☐



☐



☐